


放射線量マップ【柏第三小学校】

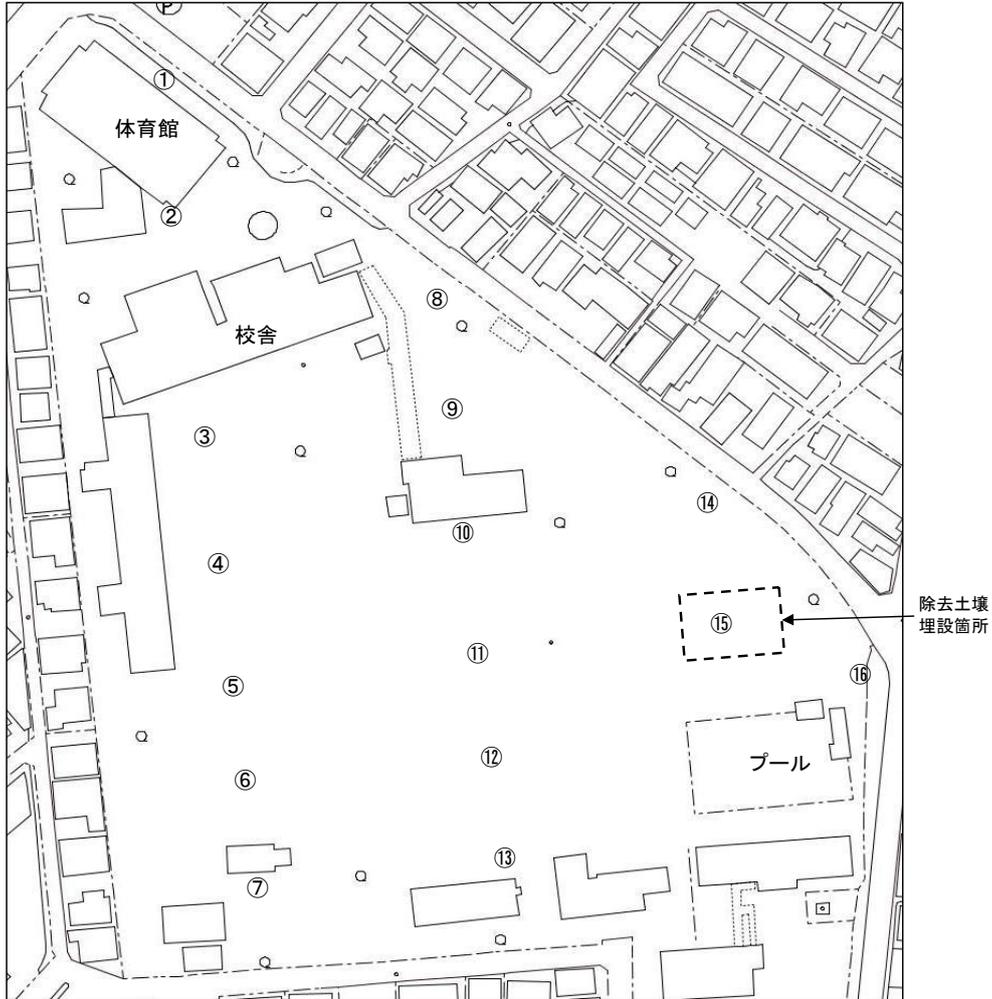

○除染完了日:平成24年3月29日

○測定日:令和2年11月20日(前回:令和元年11月21日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標	
			100cm		50cm		5cm	
			今回	前回	今回	前回	今回	前回
①	体育館周り	アスファルト	0.048	0.051	0.052	0.056	0.058	0.052
②	体育館周り	コンクリート	0.054	0.056	0.061	0.076	0.052	0.047
③	校舎前	土	0.042	0.049	0.054	0.051	0.046	0.057
④	グラウンド	土	0.046	0.040	0.037	0.042	0.036	0.047
⑤	グラウンド	土	0.047	0.033	0.035	0.031	0.042	0.041
⑥	グラウンド	土	0.043	0.039	0.033	0.055	0.033	0.061
⑦	グラウンド	土	0.060	-	0.053	-	0.051	-
⑧	グラウンド隅	アスファルト	-	0.048	-	0.067	-	0.057
⑨	グラウンド	土	-	0.032	-	0.050	-	0.051
⑩	校舎前	土	0.042	0.045	0.043	0.039	0.055	0.039
⑪	グラウンド	土	0.040	0.050	0.037	0.044	0.030	0.038
⑫	グラウンド	土	0.023	0.028	0.029	0.022	0.034	0.040
⑬	グラウンド	土	0.040	0.046	0.050	0.064	0.046	0.057
⑭	グラウンド隅	アスファルト	0.036	0.057	0.037	0.074	0.040	0.068
⑮	グラウンド	土	0.050	0.036	0.049	0.042	0.044	0.041
⑯	プール横	アスファルト	0.050	0.045	0.062	0.060	0.055	0.055
平均			0.044	0.044	0.045	0.052	0.044	0.050

除去土壌埋設箇所

工事中
工事中

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満