


放射線量マップ【旭小学校】

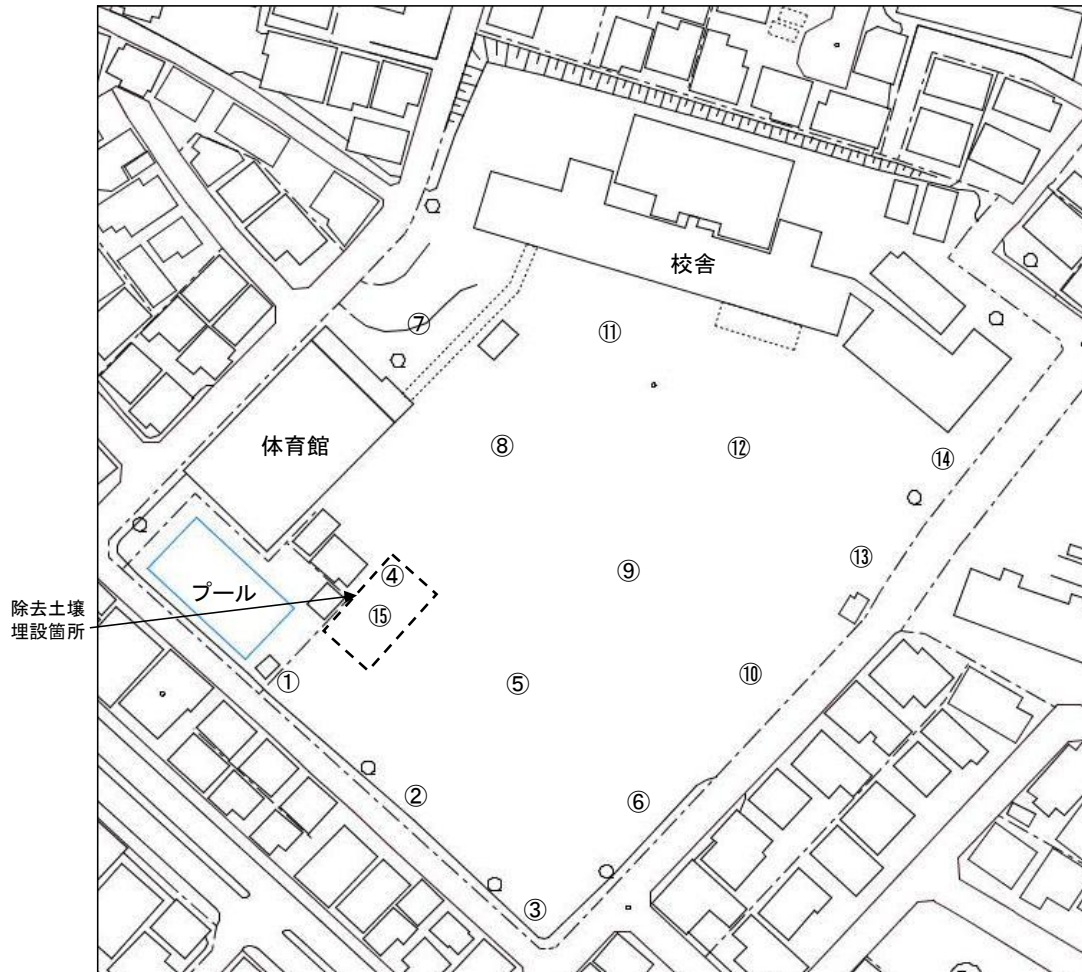

○除染完了日:平成24年5月9日

○測定日:令和2年11月9日(前回:令和元年11月1日) (単位:マイクロシーベルト/毎時)

測定箇所			※1環境省基準				※2柏市目標		
			100cm		50cm		5cm		
			今回	前回	今回	前回	今回	前回	
①	プール横	樋	-	0.052	-	0.045	-	0.050	工事中 工事中 工事中
②	グラウンド	土	-	0.057	-	0.058	-	0.039	
③	グラウンド	土	-	0.047	-	0.051	-	0.037	
④	グラウンド	土	0.026	0.032	0.027	0.040	0.034	0.022	
⑤	グラウンド	土	0.029	0.038	0.040	0.048	0.037	0.056	
⑥	グラウンド	土	0.030	0.058	0.030	0.036	0.046	0.047	
⑦	通路	アスファルト	0.031	0.053	0.041	0.047	0.037	0.048	
⑧	グラウンド	土	0.044	0.037	0.035	0.031	0.027	0.050	
⑨	グラウンド	土	0.030	0.037	0.030	0.025	0.027	0.031	
⑩	グラウンド	土	0.041	0.044	0.041	0.057	0.050	0.049	
⑪	グラウンド	土	0.029	0.061	0.040	0.040	0.030	0.051	
⑫	グラウンド	土	0.026	0.042	0.044	0.032	0.042	0.044	
⑬	グラウンド	土	0.034	0.042	0.054	0.052	0.049	0.035	
⑭	校舎横	側溝	0.061	0.081	0.054	0.062	0.067	0.071	
⑮	グラウンド	土	-	0.039	-	0.035	-	0.039	工事中
平均			0.035	0.048	0.040	0.044	0.041	0.045	

※1 環境省基準:地表高1m及び50cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標:地表高5cmにおいて毎時0.23マイクロシーベルト未満