


沼南体育館（フットサル場）

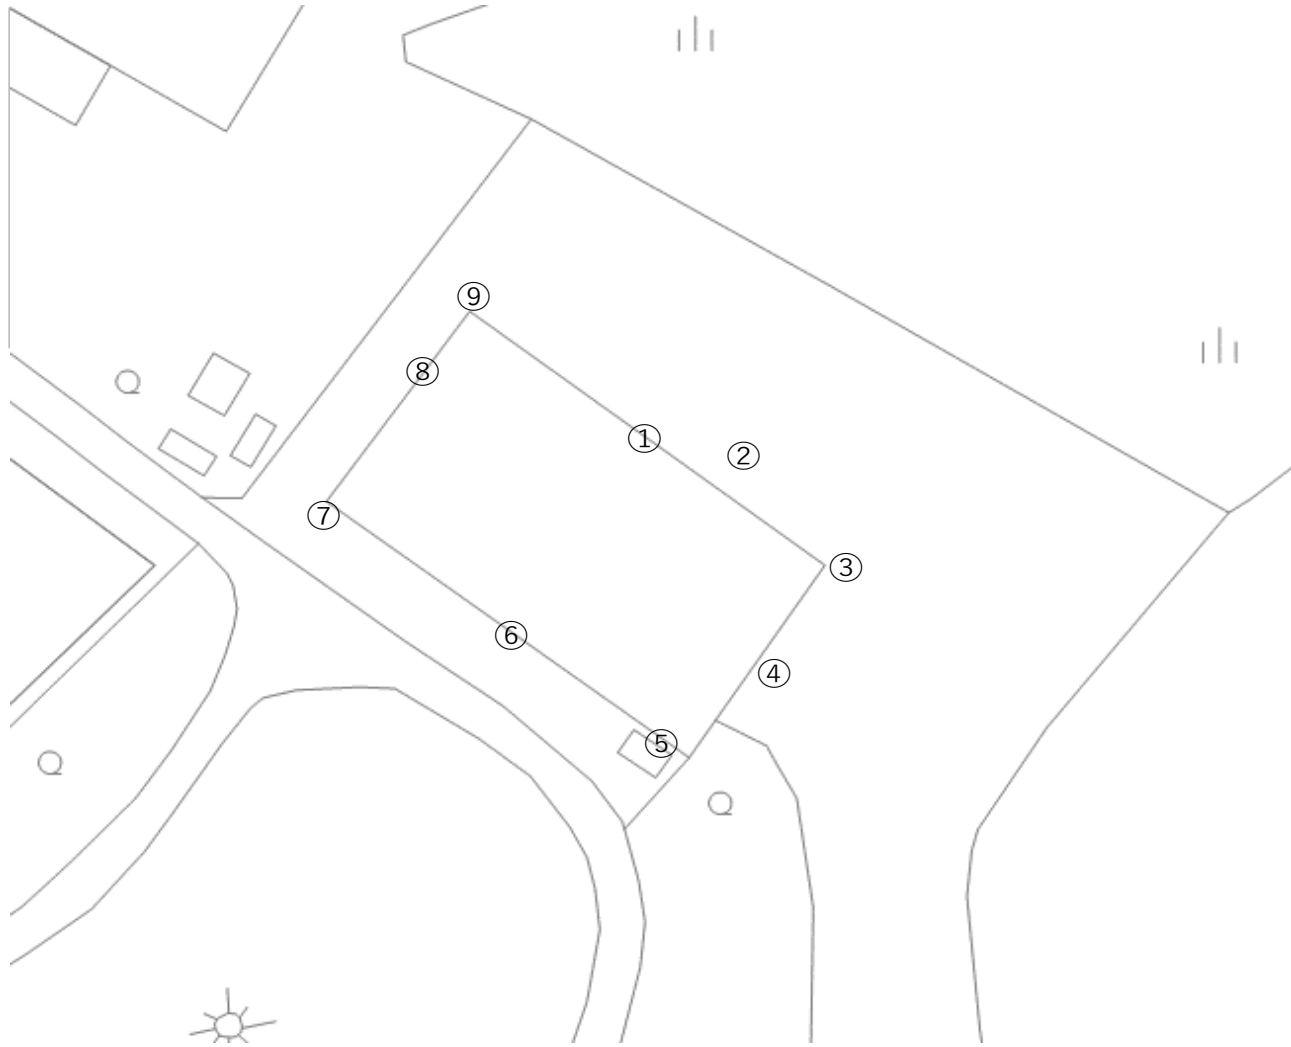

【測定日：令和5年9月5日(火)】

(単位：マイクロシーベルト/時)

番号	測定個所の現況	5 cm	5 0 cm	備考
①	雨水だまり	0.06	0.05	基準値未満
②	雨水だまり	0.06	0.06	基準値未満
③	草,コケ等の群生	0.11	0.11	基準値未満
④	草,コケ等の群生	0.09	0.08	基準値未満
⑤	落ち葉等堆積	0.11	0.09	基準値未満
⑥	雨水だまり	0.08	0.08	基準値未満
⑦	草,コケ等の群生	0.13	0.10	基準値未満
⑧	草,コケ等の群生	0.14	0.10	基準値未満
⑨	雨水だまり	0.10	0.09	基準値未満